


# ПУШКАРСКАЯ, 100

## товарищество собственников жилья

РОССИЯ, Г.ПЕРМЬ, 614051, УЛ. ПУШКАРСКАЯ, 100  
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г.Пермь,  
БИК 045773603 р/сч 40703810549090170274 к/с 30101810900000000603  
ИНН / КПП 5906060128 / 590601001  
Тел. 89028382609, 261-54-82, 89026339470

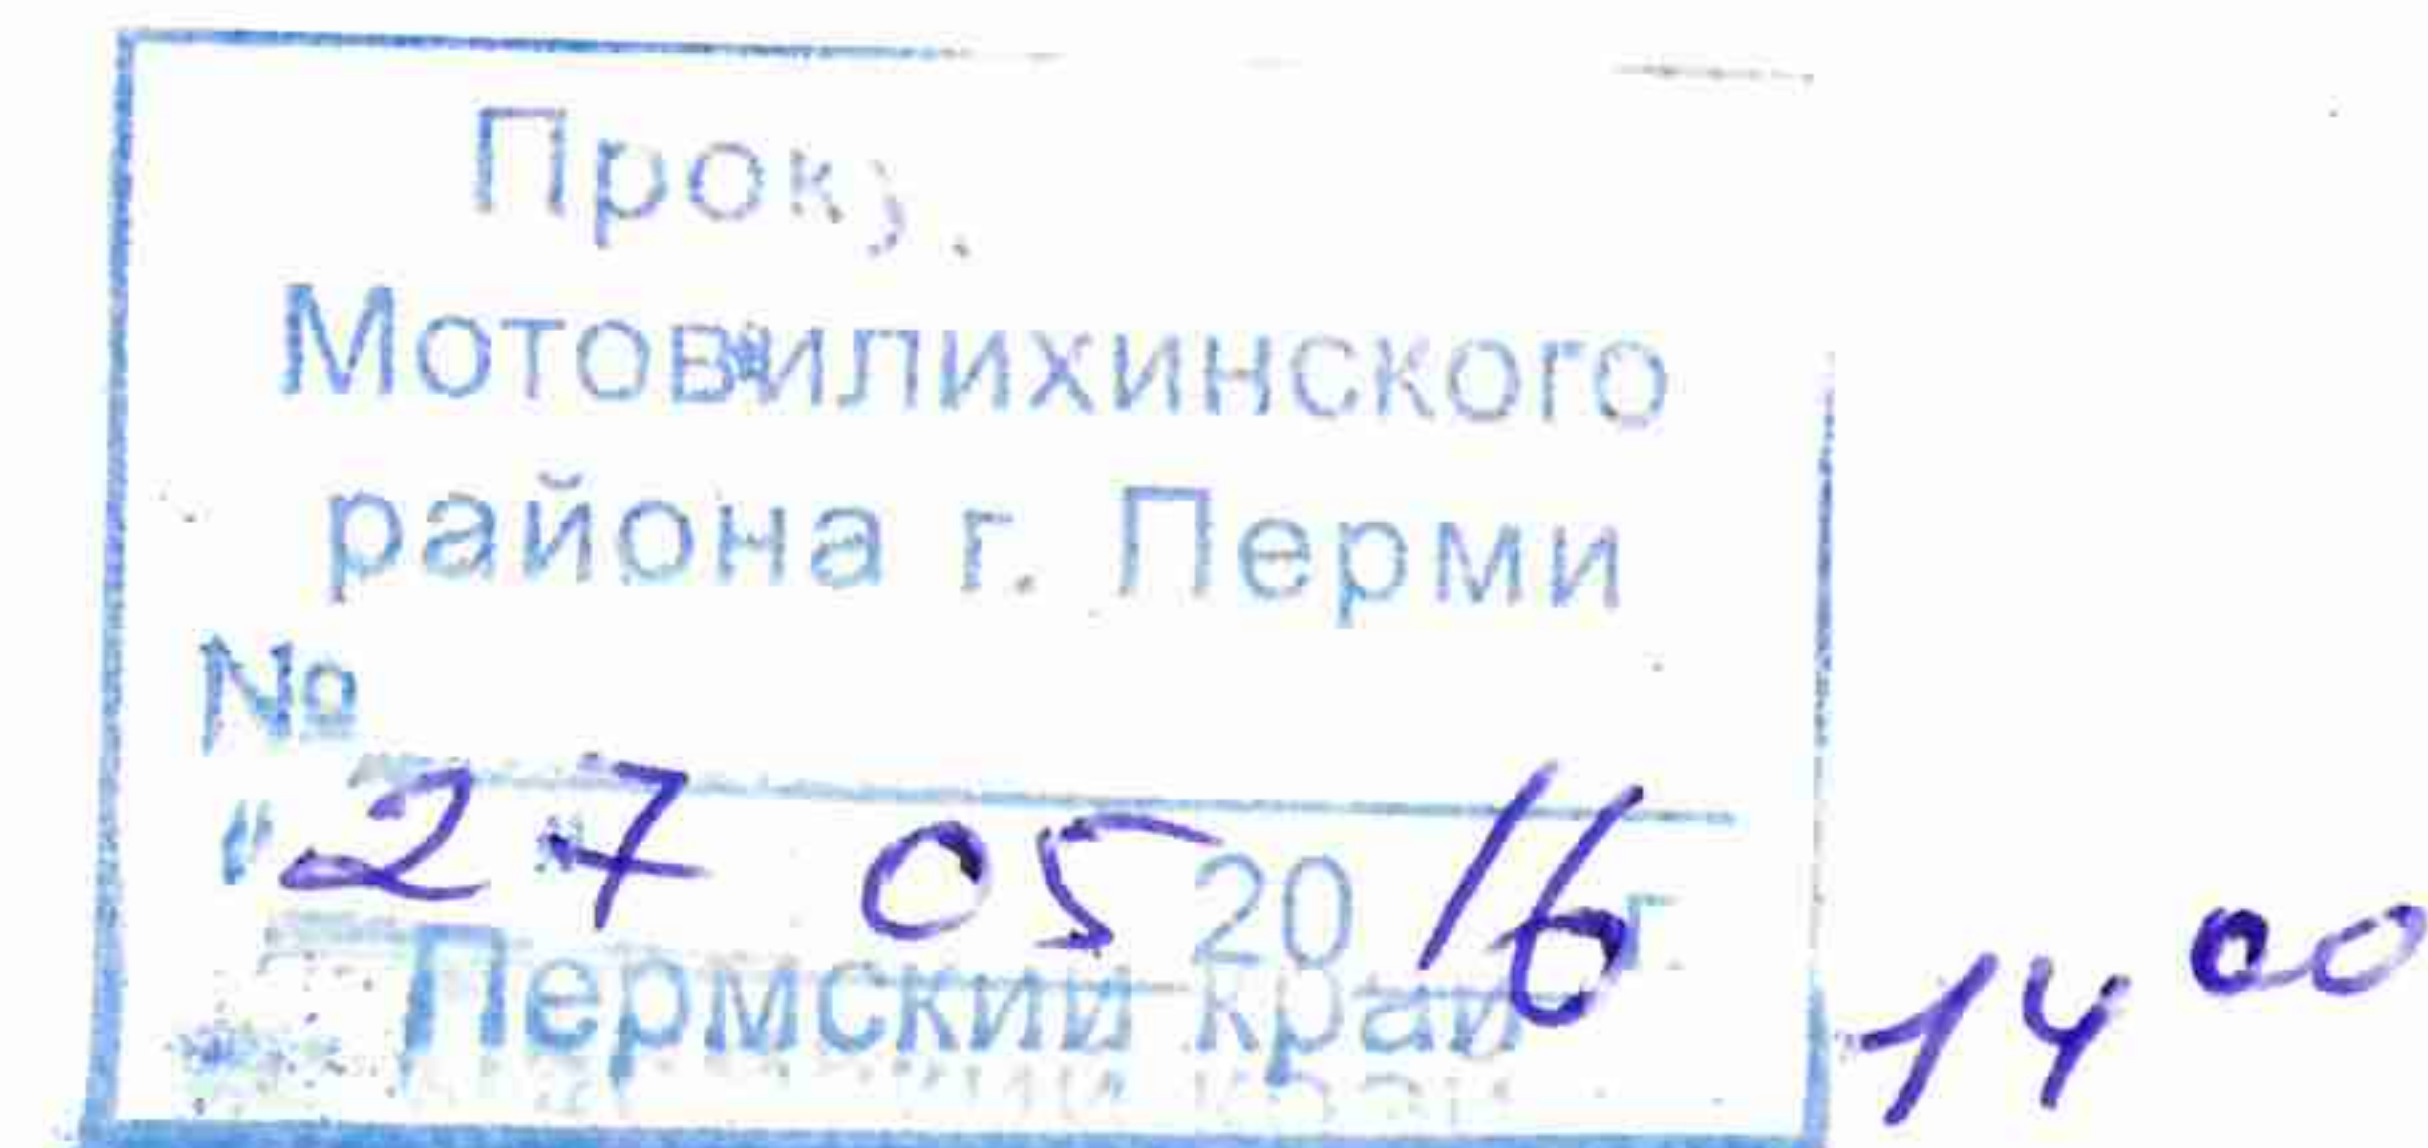

исх. № 53  
от 27 мая 2016 года.

**Прокурору Мотовилихинского  
района г. Перми  
старшему советнику юстиции  
В. Н. Неволину**

**ТСЖ «Пушкарская, 100»  
614051, г. Пермь, ул. Пушкарская, 100  
Управляющий Фурашов  
Алексей Александрович  
тел. 89026339470**

### Заявление.

Между ТСЖ «Пушкарская, 100» и ООО «Пермская сетевая компания» заключен договор № 61-4041 на снабжение тепловой энергией в сетевой воде и горячей водой многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкарская, 100.

Температура горячей воды в местах водоразбора, в соответствии с указанным договором, постановлением правительства № 354 от 06.05.2011 года и СанПиН 2.1.4.2496-09 должна составлять 60 градусов Цельсия для систем горячего водоснабжения, подключенных по закрытой схеме. Между тем, по данным общедомового узла учета температура подачи горячей воды на входе в дом начиная с 05 мая 2016 года и по настоящее время составляет 32 – 35 градусов в период максимального водоразбора, что не соответствует нормативному. В результате чего жители не получают горячую воду необходимой температуры и жалуются на плохие параметры ГВС.


ООО «Пермская сетевая компания» на обращения не реагирует. Температура ГВС не соответствует нормативной.

26.05.2016 года в 12.00 по обращению ТСЖ «Пушкарская, 100» от 12 мая 2016 года № 47 комиссией в составе представителей ООО «ПСК», ИГЖН, Прокуратуры и ТСЖ были произведены замеры температуры на границе балансовой принадлежности и в точке водоразбора (санузел квартиры № 40). Температура составила 48 градусов. Спустя два часа после замеров ООО «ПСК» снизило температуру подачи ГВС до 30 градусов Цельсия. Вечером в период массового водоразбора температура упала до 27

градусов. Пользоваться такой «горячей» водой невозможно. Жители возмущены. Складывается впечатление, что ООО «ПСК», будучи заранее уведомлено о проверке параметров ГВС, специально подняло температуру, прикрыв другие ЦТП. После замеров все вернули в прежнее состояние, и температура вновь упала до 30 градусов Цельсия. **Сколько можно терпеть такие обманы со стороны ООО «ПСК» и нарушения прав собственников помещений?**

На основании изложенного, ТСЖ «Пушкарская, 100» убедительно просит незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, направленные на установление параметров горячей воды в соответствии с договором и указанным нормативом и привлечь ответственных лиц к ответственности.

С уважением,  
Управляющий  
ТСЖ «Пушкарская, 100»

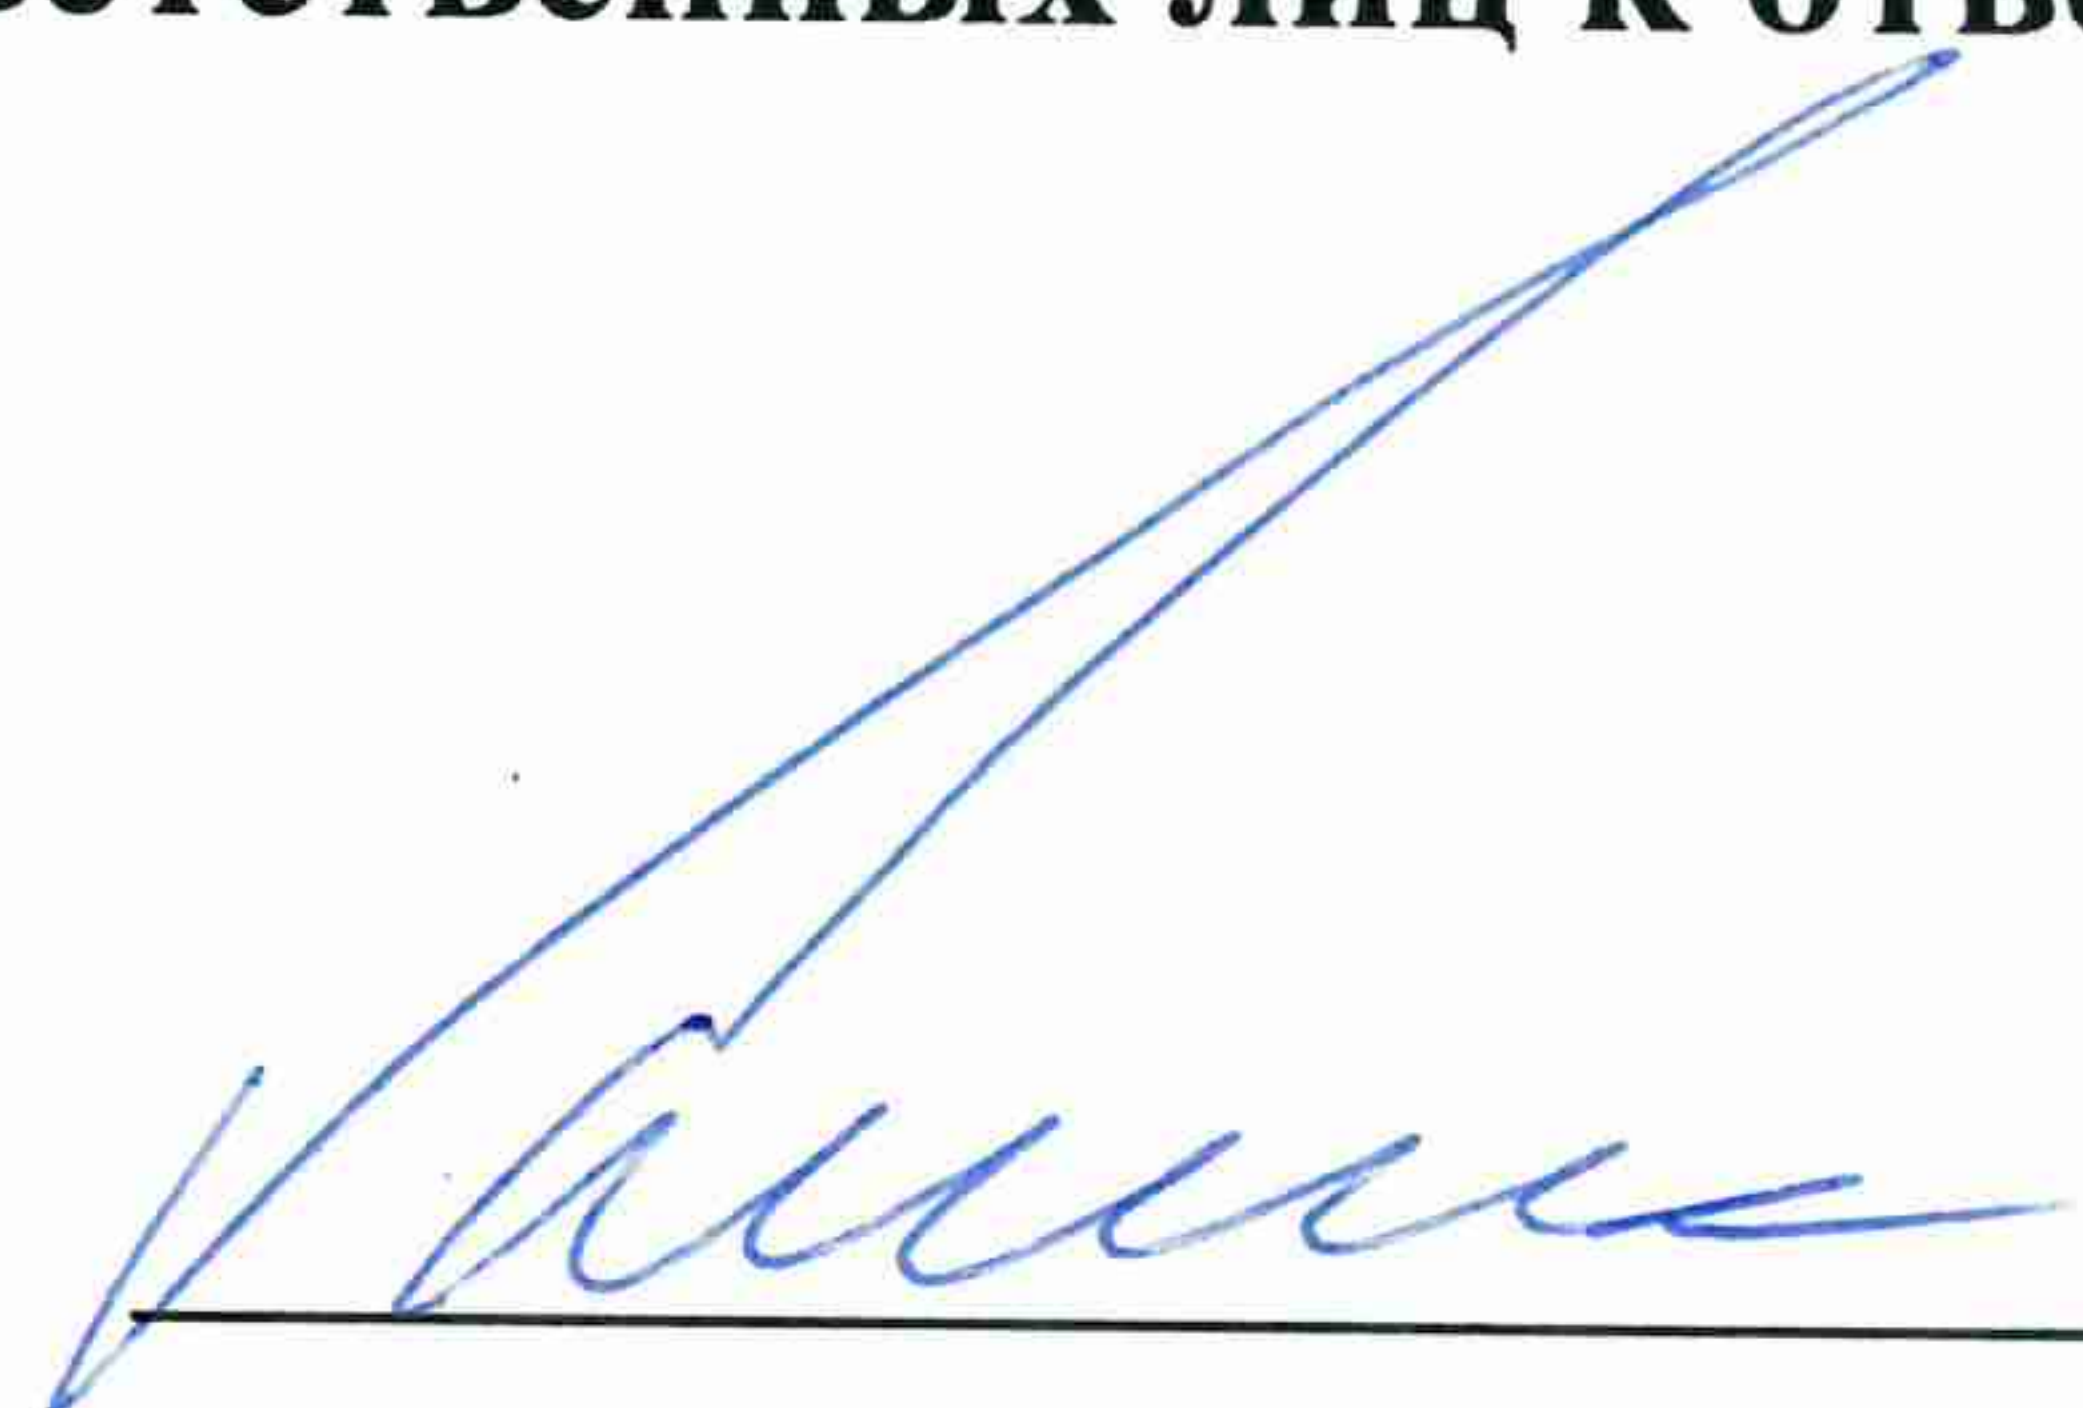

А. А. Фурашов