

ПУШКАРСКАЯ, 100

товарищество собственников жилья

РОССИЯ, Г.ПЕРМЬ, 614051, УЛ. ПУШКАРСКАЯ, 100
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г.Пермь,
БИК 045773603 р/сч 40703810549090170274 к/с 301018109000000000603
ИНН / КПП 5906060128 / 590601001
Тел. 89028382609, 261-54-82, 89026339470

исх. № 45
от 10 мая 2016 года

Руководителю
ООО «Пермская сетевая компания»

Между ТСЖ «Пушкарская, 100» и ООО «Пермская сетевая компания» заключен договор № 61-4041 на снабжение тепловой энергией в сетевой воде и горячей водой многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкарская, 100.

Температура горячей воды в местах водоразбора, в соответствии с указанным договором, постановлением правительства № 354 от 06.05.2011 года и СанПиН 2.1.4.2496-09 должна составлять 60 градусов Цельсия для систем горячего водоснабжения, подключенных по закрытой схеме. Между тем, по данным общедомового узла учета тепловой энергии ГВС температура подачи горячей воды на входе в дом начиная с 05 мая 2016 года по настоящее время составляет 35 – 37 градусов, что не соответствует нормативному. В результате чего жители не получают горячую воду необходимой температуры и жалуются на плохие параметры ГВС.

На основании изложенного, правление ТСЖ «Пушкарская, 100» убедительно просит незамедлительно принять меры, направленные на установление параметров горячей воды в соответствии с договором и указанным нормативом. **В противном случае ТСЖ «Пушкарская, 100» не будет производить оплату за горячее водоснабжение по утвержденному тарифу.**

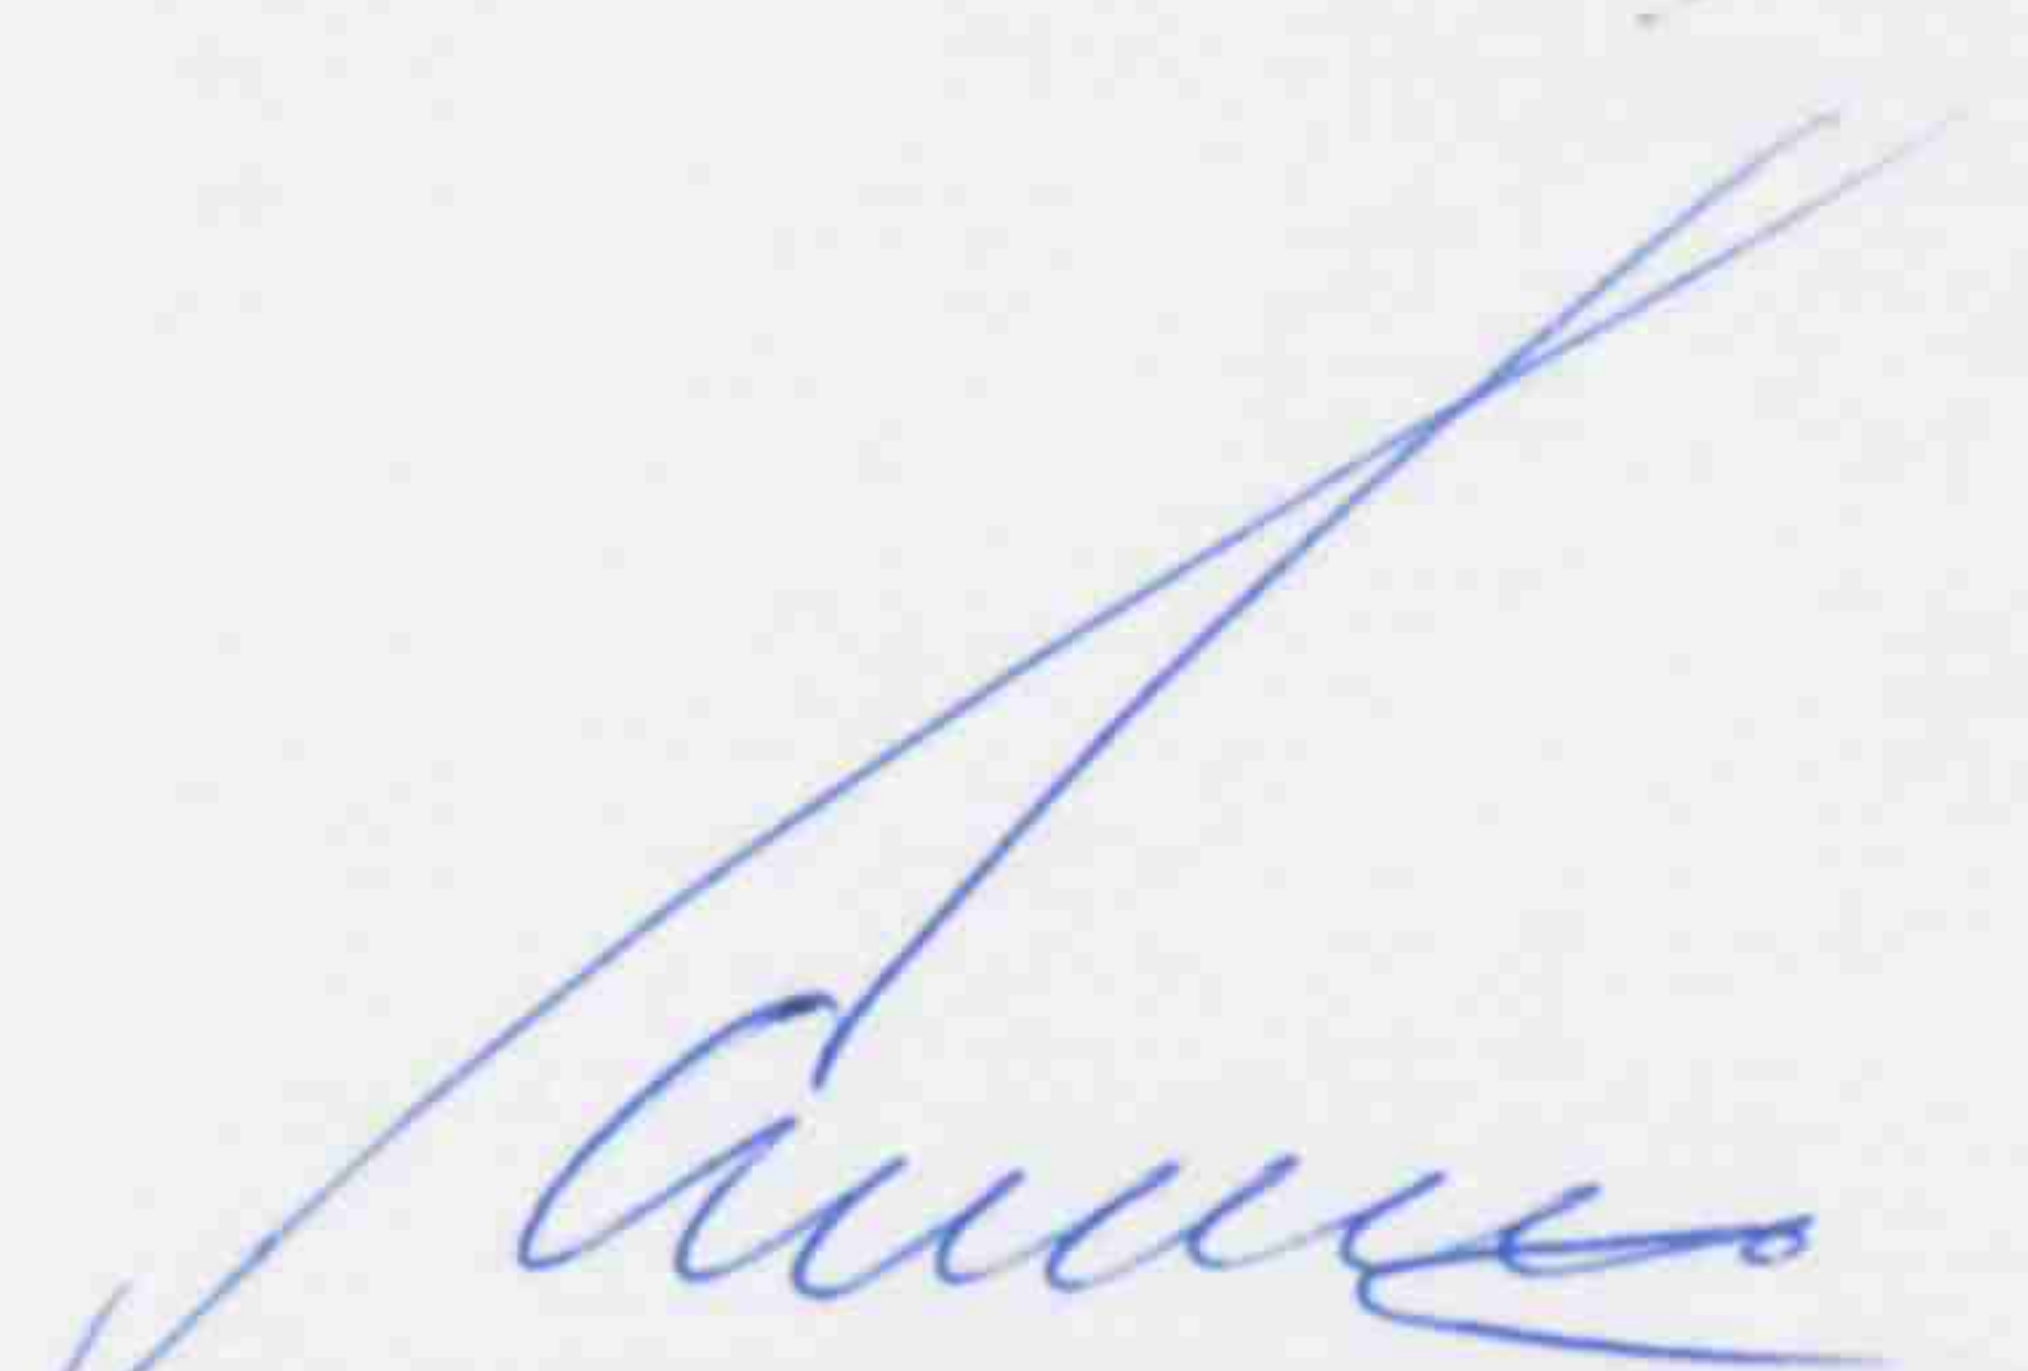
С уважением,
Управляющий
ТСЖ «Пушкарская, 100»

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ

ОАО ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС

10 МАЙ 2016

ВХ № 71000-051- 09501


А. А. Фурашов