

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342)222-44-23, ф. (342)212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми

адрес: 614046 г. Пермь ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342)222-12-25; e-mail: ondperm@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 174/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическое лицо – Товарищество собственников жилья «Пушкарская, 100»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Перми по пожарному надзору Суханова Евгения Константиновича от «29» октября 2015 № 174 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая проверка

государственным инспектором города Перми по пожарному надзору капитаном внутренней службы Грушинским Егором Геннадьевичем, территории, здания и помещений товарищества собственников жилья «Пушкарская, 100», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкарская, 100

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с представителем по доверенности ТСЖ «Пушкарская, 100» – Фурашовым Алексеем Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На 1 этаже 2 подъезда, при срабатывании ручного пожарного извещателя (возле выхода) на ППКОП отобразилась световая индикация «Пожар» и запустилась СОУЭ, включилась система дымоудаления, дымовой клапан не открылся (п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	(п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.06.2016	
2.	Во 2 подъезде, в помещении дежурного персонала освещенность от люминесцентных лам составляет 88лк (требуемое освещение не менее 150лк)	(п. 13.14.12 СП 5.13130.2009)	01.06.2016	

3.	В 6 подъезде, в помещении дежурного персонала отсутствует аварийное освещение	(п. 13.14.12 СП 5.13130.2009)	01.06.2016	
----	---	-------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
г. Перми по Орджоникидзевскому району
1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми
Грушинский Е.Г.

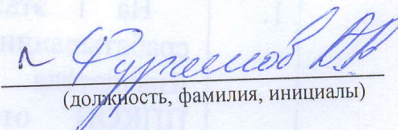

(подпись)

«26» ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«26» ноября 2015 г.


(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: МЧС России г. Москва (495) 449-99-99
Приволжский региональный центр МЧС России г. Н. Новгород (831) 220-10-50
Главное управление МЧС России по Пермскому краю (342) 210-45-67